
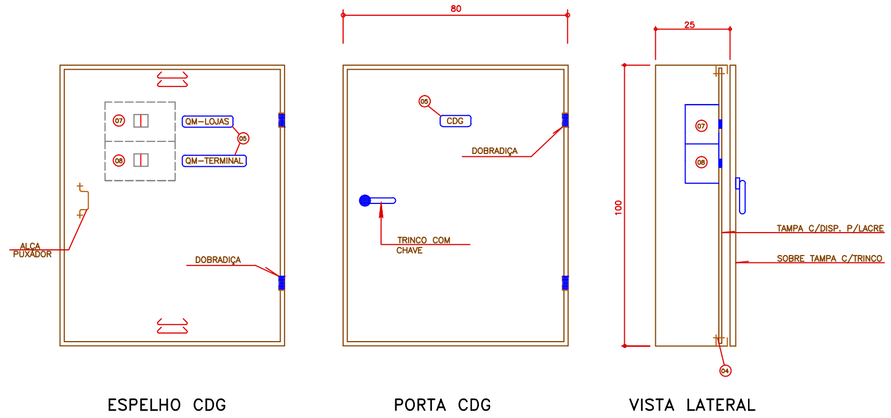


ESPELHO CDG | PORTA CDG | VISTA LATERAL

OBS.:
- TODAS PARTES METALICAS NAO ENERGIZADAS DEVERAO SER ATERRADAS
- O CONDUTOR DE ATERRAMENTO DEVERA SER CONTINUO DO NEUTRO A HASTE.
- A BARRA DE NEUTRO DEVERA SER FIXADA SOBRE ISOLADORES E A DE TERRA DIRETAMENTE NO QUADRO.
- AS FASES DEVERAO SER IDENTIFICADAS COM FITA ISOLANTE DA ENTRADA ATE O QM:
  FASE R: AMARELA
  FASE S: BRANCA
  FASE T: VERMELHA
- OBRIGATORIAMENTE ANTES DE ATERRAR AS TUBULACOES E CURVAS DE ENTRADA, DEVERA SER SOLICITADO A COPEL UMA VISTORIA.
- OS DISJUNTORES ATE 100A, INSTALADOS NOS CMs DEVERAO SER ADQUIRIDOS DE FABRICANTES CADASTRADOS NA COPEL.
- OS BARRAMAMENTOS DA CAIXA SECCIONADORA DEVERAO SER ESTANHADOS E POSSUIR FURACOES DE Ø14mm.

DET. CUBÍCULO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL
ESC. 1:10

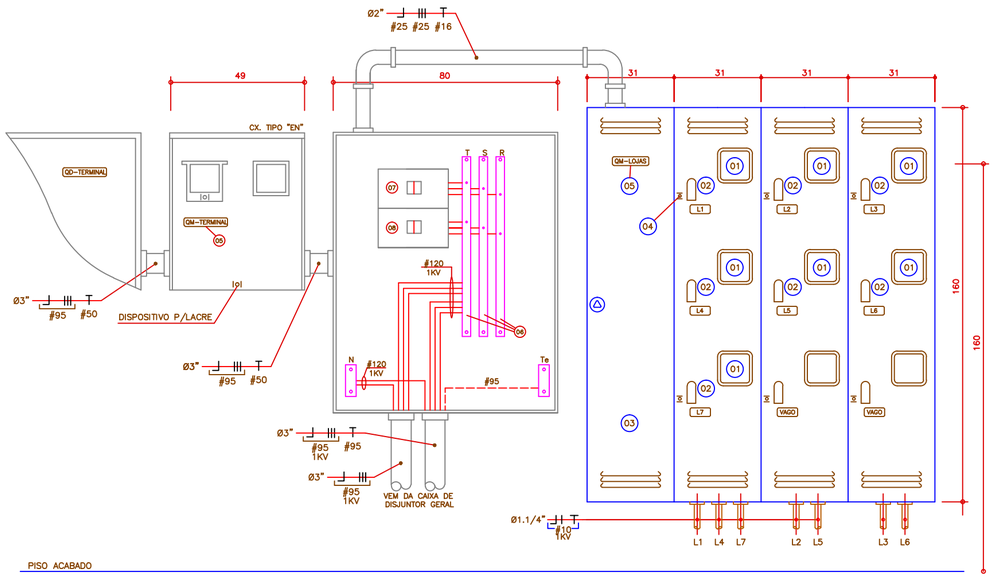

DET. CUBÍCULO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL/QM–LOJAS/QM–TERMINAL
ESC. 1:10

ESPECIFICAÇÕES:
1. MEDIDOR MONOFASICO EM KWh – FORNECIDO PELA COPEL
2. DISJUNTOR TERMOMAGMETICO UNIPOLAR DE 50A – FAB. CADASTRADO NA COPEL.
3. MODULO P/BARRAMENTO (25,4x2,38)mm
4. DISPOSITIVO P/LACRE
5. PLAQUETA DE IDENTIFICACAO PARAFUSADA OU REBITADA
6. BARRAMENTO DE COBRE (8,350x25,4)mm
7. DISJUNTOR TERMOMAGMETICO TRIPOLAR DE 70A – FAB. CADASTRADO NA COPEL.
8. DISJUNTOR TERMOMAGMETICO TRIPOLAR DE 200A – FAB. CADASTRADO NA COPEL.

PiT
Programa de Integração do Transporte

	DATA	SOLICITADO	PARA	ATENDIMENTO	DATA	ARQUIVAMENTO DIGITAL
5ª						
4ª						
3ª						
2ª						
1ª						

DATA – 1ª ENTREGA | VISTO DE RECEBIMENTO 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª | OBSERVAÇÃO

COMEC
GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA ESPECIAL PARA ASSUNTOS DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA - SEREM
COORDENAÇÃO DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA - COMEC
PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DO TRANSPORTE - PIT RMC - 2003

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA
TERMINAL FAZENDA RIO GRANDE

MUNICÍPIO
FAZENDA RIO GRANDE

COORDENADOR DO PROGRAMA
VALTER FANINI CREA PR-5843/D

DIRETOR TÉCNICO DA COMEC
LUCAS BACH ADADA CREA 16057-D/PR

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO
PROJETO ELÉTRICO

CONTEÚDO
DETALHE CENTRO DE MEDIÇÃO/CUBÍCULO DE DISTRIBIÇÃO GERAL

DATA	ESCALA	ARQUIVO	PRANCHA
JUNHO/2005	INDICADA	Obra 468_Mar_Elet_P06.dwg	06/07

AUTOR DO PROJETO
DAGOBERTO BOSTELMANN
CREA 18197-D/PR

RESPONSÁVEL TÉCNICO
JACIDIO ALBINI SALGADO
CREA 3517-D/PR

COORDENADOR DO PROJETO
JACIDIO ALBINI SALGADO
CREA 3517-D/PR

DESENHO
GILNEY

CONTRATADA
ENGEMIN engenharia e geologia